

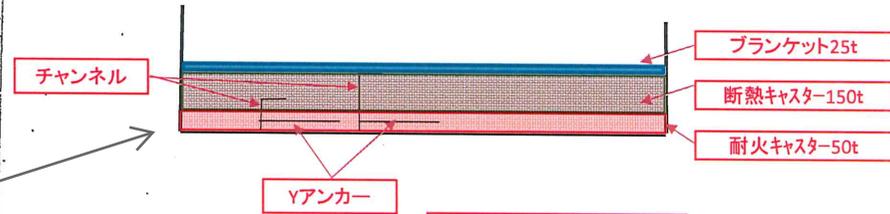
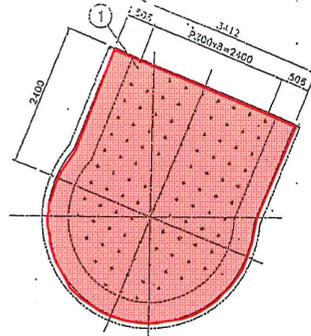
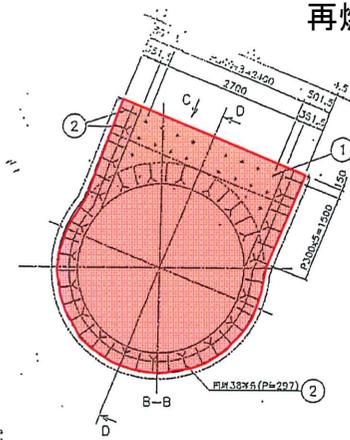

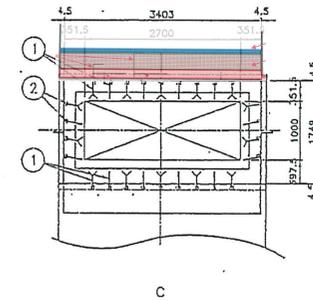
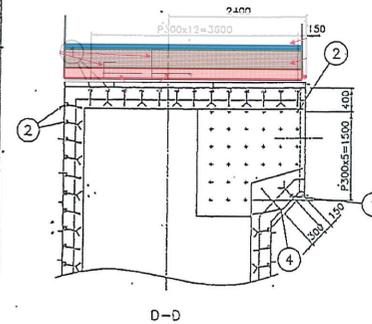


1号炉再燃焼室天井部耐火材追加補修

再燃焼室天井部

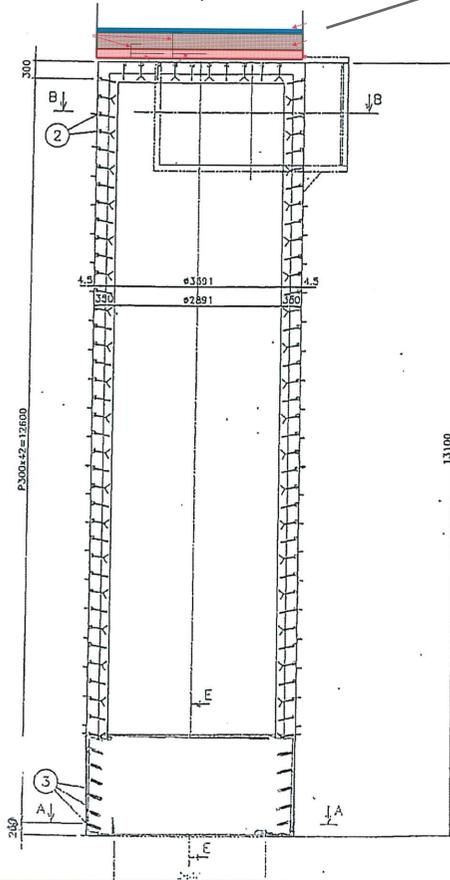

再燃天井部詳細図

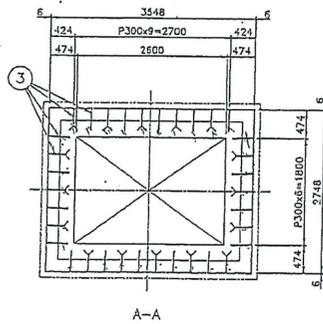

注記
1.Yアンカーは、両端固定タイプ鉄(径φ11-A267925)によるものとす。

品名	数量	単位	仕様	備考
Yアンカー(φ12)	9	個	Yアンカー(φ12)	φ12×550×60
Yスラット(φ12)	102	個	Yスラット(φ12)	φ12×350
Yスラット(φ12)	1475	個	Yスラット(φ12)	φ12×270
Yスラット(φ12)	13	個	Yスラット(φ12)	φ12×270
Yスラット(φ12)	13	個	Yスラット(φ12)	φ12×270

42-5651